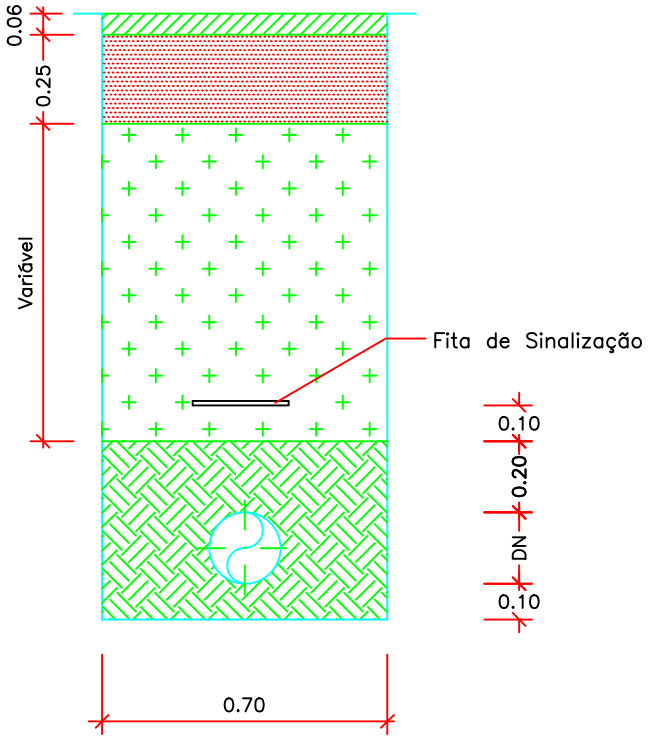

LEGENDA:

- PAVIMENTO
- TOUT–VENANT
- TERRA DEVIDAMENTE LIMPA / OU TERRAS DE EMPRÉSTIMO
- AREIA

NOTA: – O enchimento das valas deve ser feito por camadas de altura inferior a 0.20m, com uma compactação superior a 95% de ensaio proctor normal

PROJ.			Águas da Figueira	SANEAMENTO
DES.	22-9-2016	Loureiro		DES. N.º A
COP.				
ACT.				
ESC.		REDE DE ESGOTOS		ARQUIVO M G P
Folha A4		VALA TIPO		SUBSTITUI:
				SUBSTITUIDO POR:
				O RESPONSÁVEL: