



ALÇADO

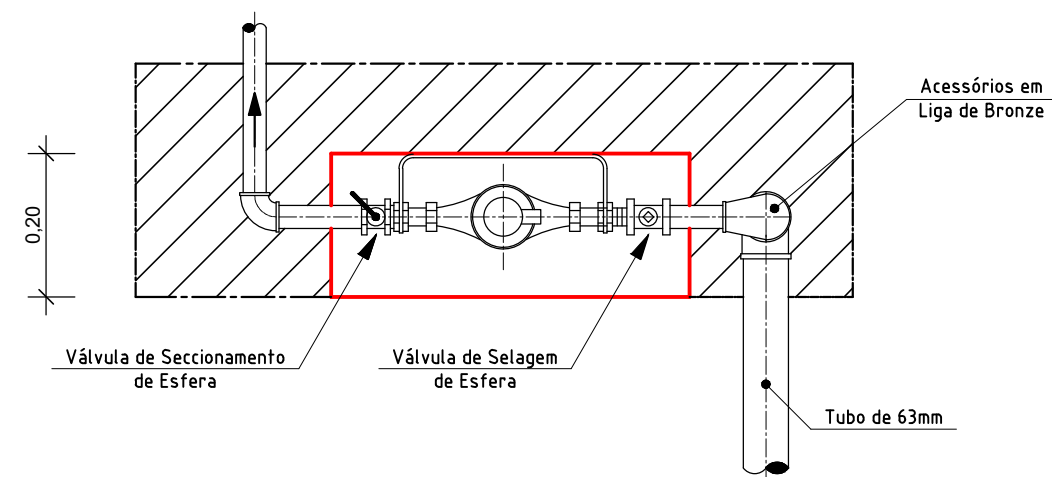

PLANTA

OBS: Não é permitida a utilização de tubagem e acessórios em Ferro Galvanizado.

|                  |           |          |   |  |     |   |   |
|------------------|-----------|----------|---|--|-----|---|---|
| PROJ.            |           |          |  <div>Águas da Figueira</div> <div>ÁGUAS DA FIGUEIRA, S.A.</div> | ÁGUA   |     |   |   |
| DES.             | 15/9/2010 | Loureiro |   | DES. N.º   | 16a |   |   |
| COP.             |           |          |   | ARQUIVO  | M   | G | P |
| ACT.             |           |          |   |  |     | 3 | 1 |
| ESC.             |           | 1 : 10   |   | DIMENSÃO DA CAIXA E ESQUEMA PARA COLOCAÇÃO DE CINCO CONTADORES |     |   |   |
|                  | Folha     |          |   |  |     |   |   |
| SUBSTITUI:       |           |          |   |  |     |   |   |
| SUBSTITUIDO POR: |           |          |   |  |     |   |   |
| O RESPONSÁVEL:   |           |          |   |  |     |   |   |